

2023年 尿道留置カテーテル関連感染サーベイランス

院内感染対策委員会 ICT

2024年1月

期間:2015年1月~2023年12月

NHSN: 感染率:2.6 使用比:50%タイル値 0.79

対象:4F~8F病棟


参考値:2.6

算出方法:CAUTI率=CAUTI感染件数/延べ医療器具使用日数×1,000


使用比:延べ医療器具使用日数/延べ患者数

参考値:0.79

感染率

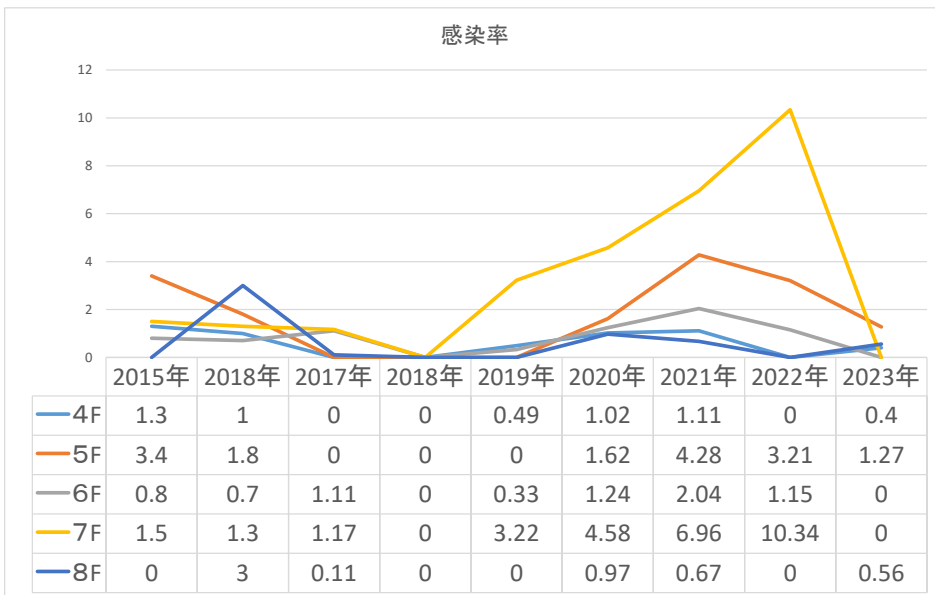

使用比

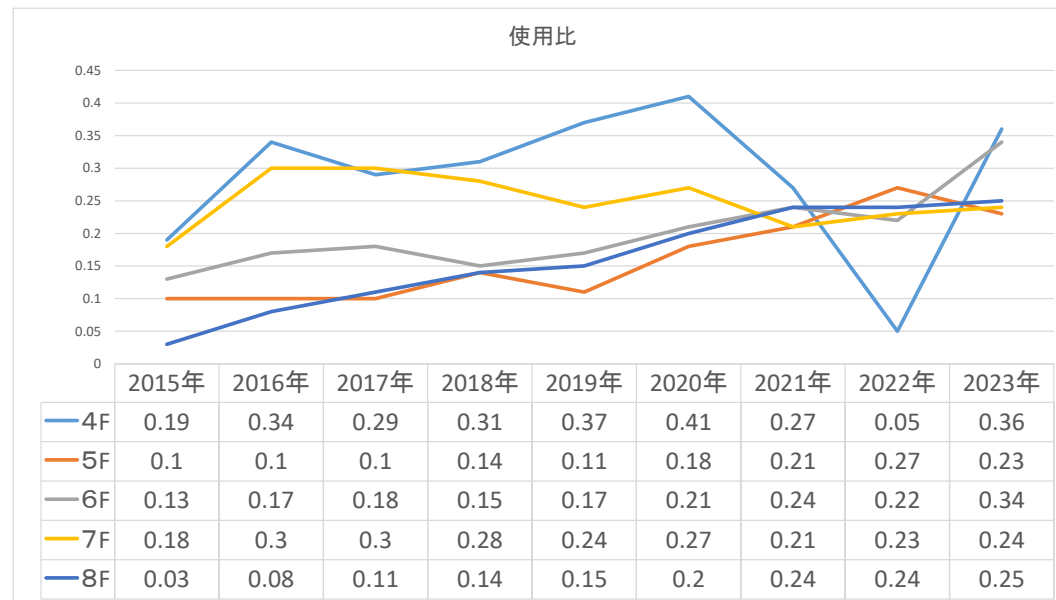

(評価)

- ・尿道留置カテーテル感染についてサーベイランスを開始して10年目となった
- ・使用比は全体的に減少傾向で、QIデータでも評価できている。
- ・患者層の変化によりさらに使用比は増加傾向であるが長期挿入者は減少している。感染率は低下